

RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA

2024

ÁGUAS
CUIABÁ


Sistema de Abastecimento
Tijucal

IGUÁ

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE

A água que captamos e distribuimos passa por um processo de tratamento para chegar na sua casa limpa e livre de doenças.

Como a água é tratada?

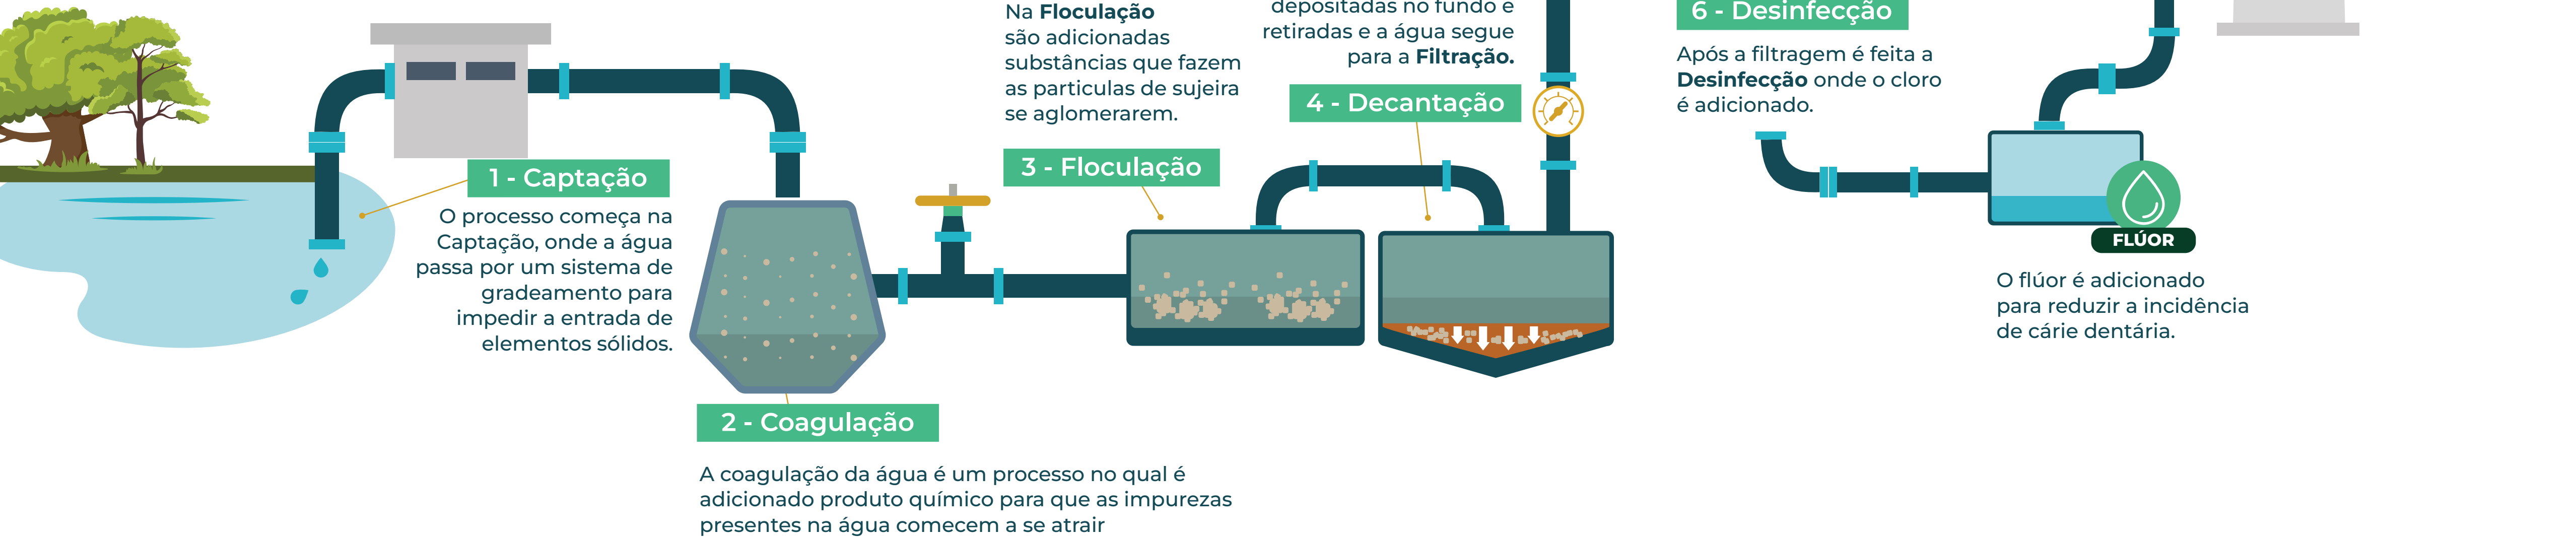

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Controlamos a qualidade da água em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalet de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento à Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Este relatório atende às seguintes legislações:
Decreto Presidencial nº5440, de 4/5/2005, que dispõe sobre a divulgação das informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.

Lei nº8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

RECOMENDAÇÕES

Lave a caixa d'água a cada seis meses, mantendo-a sempre tampada;

Se houver filtros em sua residência, realizar a manutenção conforme recomendação do fabricante, mantenha-os sempre limpos, para evitar que contaminem a água.

PLANO DE AMOSTRAGEM

Em atendimento ao **Decreto nº 5.440/05** e a **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**, que estabelece os procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a **Águas Cuiabá publica o relatório anual**.

DADOS MENSAIS DA QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Mês	Turbidez VMP = 5 NTU			Cor aparente VMP = 15 uC			Cloro Residual Livre VMP = 0,2 a 5,0 mg/L			Coliformes Totais VMP = ausente/100ml			Escherichia Coli VMP = ausente/100ml		
	E	R	C	E	R	C	E	R	C	E	R	C	E	R	C
jan/24	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
fev/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
mar/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
abr/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
mai/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
jun/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
jul/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
ago/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
set/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
out/24	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166	165	166	166
nov/24	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
dez/24	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165

Atendimento a Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021

LEGENDA
E = Exigida
R = Realizada
C = Conforme
VMP = Valor Máximo Permitido

** os valores indicados na tabela representam a quantidade de amostras coletadas e analisadas

PADRÕES DE POTABILIDADE

Parâmetro	VMP*	Significado do Parâmetro
Cor aparente	15 UC	Ocorre devido à presença de substâncias dissolvidas na água.
Turbidez	5 NTU	É causada devido à presença de substâncias em suspensão e indica o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	Máximo 5,0 mg/L	Consiste no resíduo de cloro deixado na rede de distribuição, após o processo de desinfecção da água.
Coliformes Totais	Ausência em 95% das amostras	Indica presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.
Escherichia Coli	Ausência em 100 mL	Indica a possibilidade de presença de bactérias causadoras de doenças na água.
Outros	Conforme Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021	Inúmeros outros parâmetros são analisados com frequência menor, conforme determina a legislação (Portaria de Consolidação M.S.GM N°5, de 28/09/17 Anexo XX).

RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A **Empresa de Saneamento Águas Cuiabá** faz parte da **Iguá Saneamento**. A Iguá é uma companhia que no ano de 2024 estava presente em cinco estados brasileiros (Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo), por meio de 8 operações e beneficiava mais de 3 milhões de pessoas com a prestação de serviços de água e esgoto.

O representante legal da operação é o diretor Renato Camargo e o **responsável pelo cumprimento das análises realizadas é a Diretora Operacional Julie da Cunha Campbell** (CART N°000130/2025).

Nossa atuação se dá por intermédio de um

contrato de concessão com a cidade de Cuiabá para execução e operação de serviços de saneamento básico, que compreendem captação, adução, tratamento, distribuição de água e manutenção de rede.

Acreditamos que a atuação ética começa pela transparência no relacionamento com os clientes. Por isso, neste relatório, apresentamos a característica mais importante do nosso produto: a qualidade da água que produzimos. Em Cuiabá possuímos 11 Estações de Tratamento de Água (ETA's) e 3 poços subterrâneos outorgados.

Todos os sistemas são constantemente monitorados para garantir a qualidade que chega

até a sua casa. Com comprometimento, trabalhamos para levar saúde e bem-estar para você e sua família.

NOSSOS MANANCIAIS

Os principais mananciais de abastecimento de água de Cuiabá são os rios Cuiabá e Coxipó.

A captação da água bruta da ETA Tijucal é realizada no Rio Coxipó.

Monitoramos as águas do manancial com periodicidade e atendendo às: Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 - Parâmetros de qualidade. Resolução CONAMA nº357/2005 - Lei que regulamenta a qualidade da água dos mananciais.

São utilizados como referência para o monitoramento e análises da qualidade da água bruta dos mananciais as Resoluções CONAMA nº357/2005 (para águas superficiais) e CONAMA nº396/2008 (águas subterrâneas).

Coordenadoria de Vigilância Sanitária:

Órgão responsável pela Vigilância da Qualidade da Água do município de Cuiabá.
Av. Mario Palma - Ribeirão do Lipa, Cuiabá - MT. (65) 3617-1482

DiGi
Iguá



Mantenha sua conta em dia com DIGI IGUÁ!

O DiGi Iguá é um canal de serviços online que simplifica sua vida, garantindo agilidade e praticidade sem sair de casa! Para acessar, realize seu cadastro com seu CPF e aproveite as funcionalidades.

A sua opinião é importante para nós!

Compartilhar sua opinião é a melhor forma de nos ajudar a construir o melhor serviço de saneamento. Responda às nossas pesquisas enviadas por e-mail e SMS. Para receber, mantenha seu cadastro atualizado.

CONTE COM A GENTE

Você pode falar conosco sempre que precisar. Nossa equipe de atendimento está disponível 24h.



0800 646 6115



65 99276-6008



Loja 1: Av. Tenente Coronel Duarte, nº 1020, Centro

Loja 2: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 5291, Coxipó

Loja 3: Ganha Tempo - R. Alenquer, S/N, CPA I

IGUÁ



www.igua.com.br/cuiaba



@iguasaneamento