


RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA


SETEMBRO | 2025

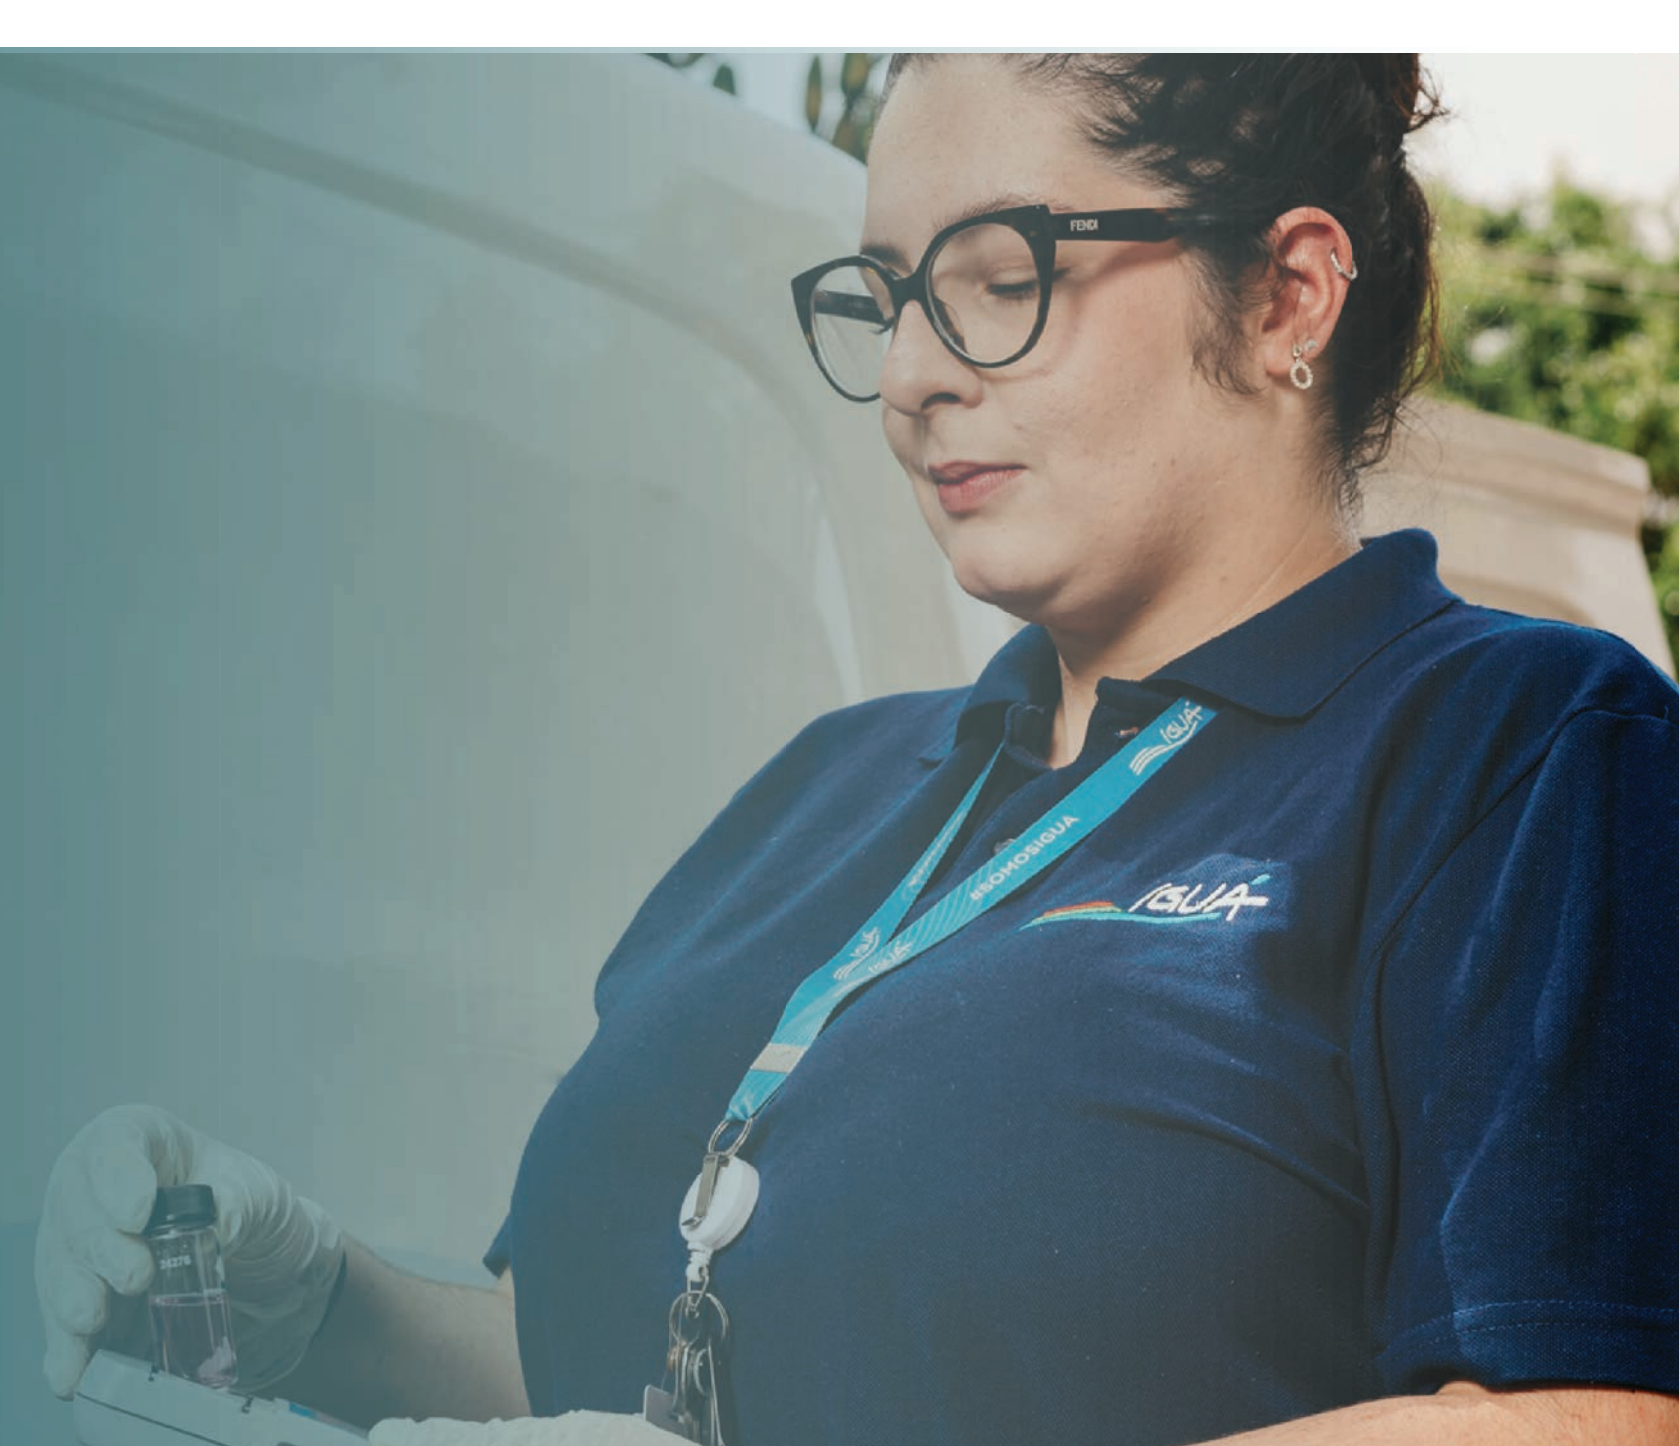

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE

A água que captamos e distribuímos passa por um processo de tratamento para chegar na sua casa limpa e livre de doenças.

Como a água é tratada?

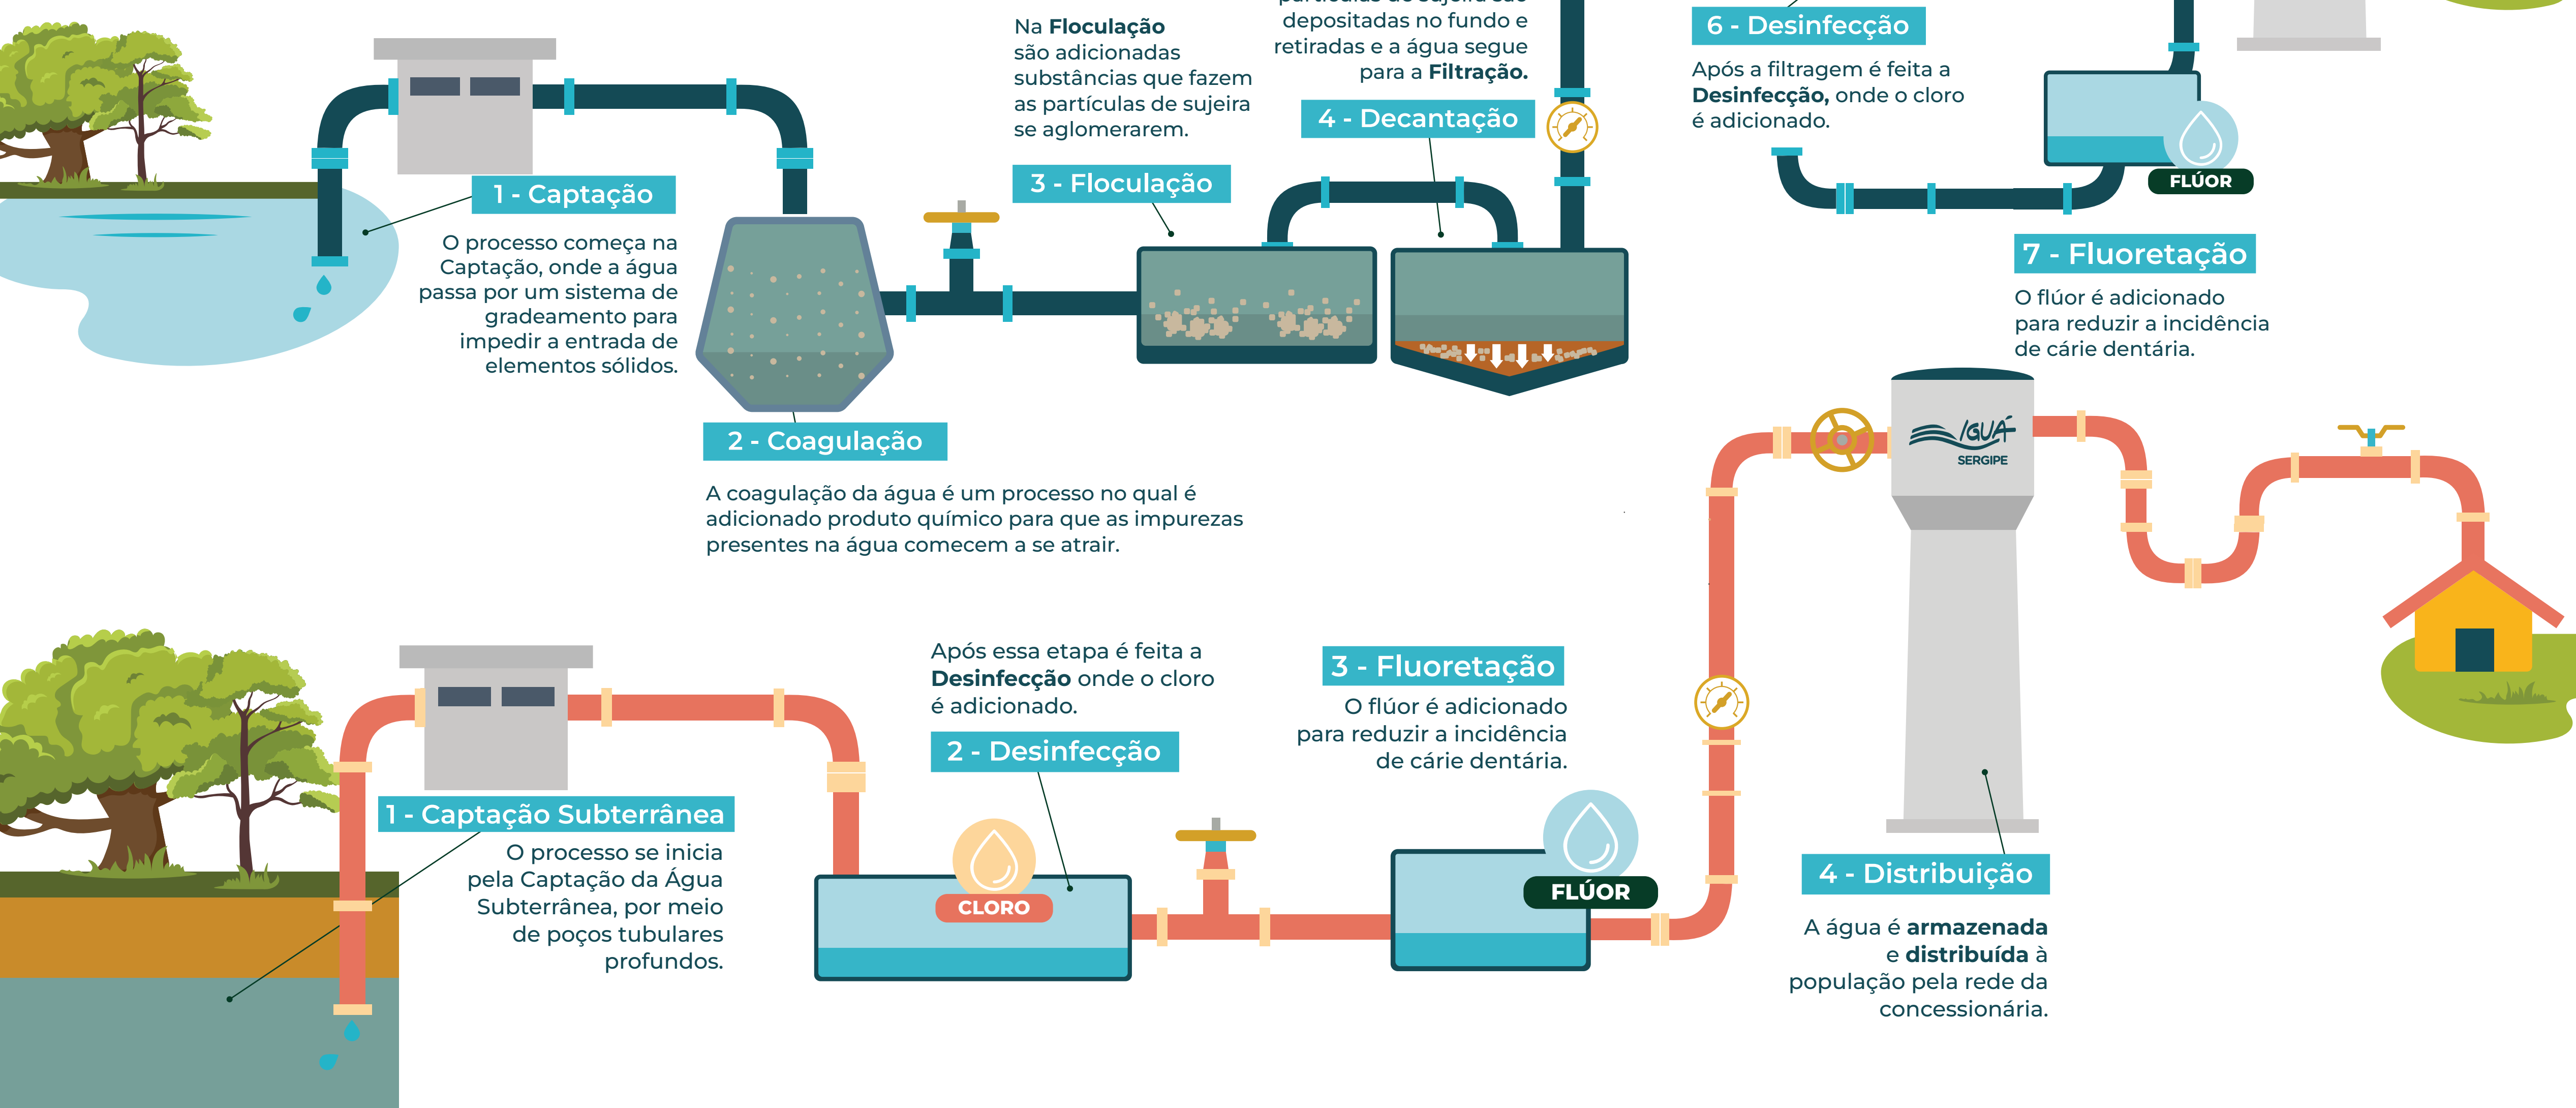

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Controlamos a qualidade da água em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalet de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento à Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Este relatório atende às seguintes legislações: **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005**, que dispõe sobre a divulgação das informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.


Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.



RECOMENDAÇÕES

Lave a caixa d'água a cada seis meses, mantendo-a sempre tampada;

Se houver filtros em sua residência, realizar a manutenção conforme recomendação do fabricante, mantenha-os sempre limpos, para evitar que contaminem a água.

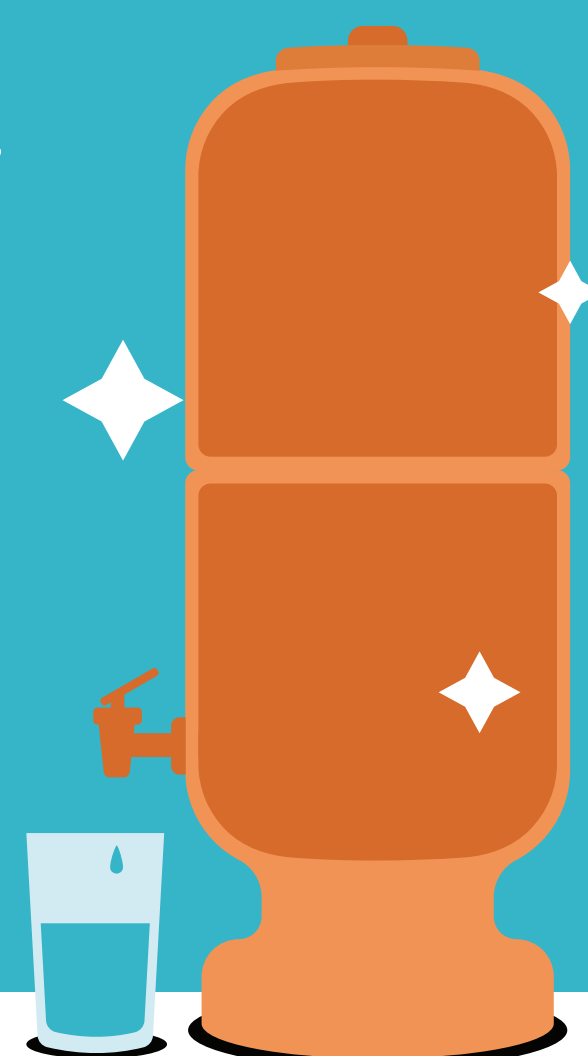

PLANO DE AMOSTRAGEM



Em atendimento ao **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005** e a **Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021**, que estabelece os procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a **Iguá Sergipe publica o relatório mensal**.



Escaneie o código ao lado e confira os dados do **Plano de Amostragem Mensal**.

ou **CLIQUE AQUI** para abrir o arquivo

PADRÕES DE POTABILIDADE

Parâmetro	VMP = Valor Máximo Permitido	Significado do Parâmetro
Cor Aparente	15 UC	Ocorre devido à presença de substâncias dissolvidas na água.
Turbidez	5 NTU	É causada devido à presença de substâncias em suspensão e indica o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	Mínimo 0,2 mg/L Máximo 5,0 mg/L	Consiste no resíduo de cloro deixado na rede de distribuição, após o processo de desinfecção da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL	Indica presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.
Escherichia Coli	Ausência em 100 mL	Indica a possibilidade de presença de bactérias causadoras de doenças na água.
Outros	Conforme Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021	Inúmeros outros parâmetros são analisados com frequência menor, conforme determina a legislação (Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 Anexo XX, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS 2472/2021).

RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Prestamos serviços de saneamento básico que beneficiam aproximadamente 6 milhões de pessoas, por meio de sete concessões e três parcerias público-privadas.

No estado de Sergipe, a Iguá Sergipe atua em 73 municípios, sendo responsável pela operação e pelo monitoramento mensal de mais de 90 sistemas de distribuição de água, assegurando qualidade, segurança e regularidade no abastecimento à população.

Além do fornecimento de água, a Iguá Sergipe realiza a coleta e o tratamento do esgoto

sanitário em todos os 73 municípios atendidos, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde pública, da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente.

A empresa também opera quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs) nos municípios de Estância e São Cristóvão, sendo responsável por todo o processo de abastecimento — desde a captação da água bruta até o tratamento, distribuição e entrega da água à população.

Nos demais municípios, as atividades de captação de água e operação das ETAs continuam sendo realizadas pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (DESO), em integração com o trabalho de monitoramento e gestão realizado pela Iguá Sergipe.

O representante legal da operação é o **Diretor Eric Wormann Maffazzoli** e a responsável pelo cumprimento das análises realizadas é a **Coordenadora de Controle de Qualidade Mayana Melo Barreto** (CRQ VIII nº 083000389)

Todos os sistemas são constantemente monitorados para garantir a qualidade que chega até a sua casa. Com comprometimento, trabalhamos para levar saúde e bem-estar para você e sua família.

NOSSOS MANANCIAIS

A Bacia do Rio São Francisco é a fonte de água do Estado do Sergipe.

Monitoramos as águas dos mananciais periodicamente, atendendo o Anexo XX da Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 (parâmetros de qualidade).

São utilizados como referência para o monitoramento e análises da qualidade da água bruta dos mananciais as Resoluções

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (para águas superficiais) e CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008 (águas subterrâneas).

Vigilância Sanitária em Sergipe:
Endereço: Av. Augusto Franco, 3150 – Ponto Novo – Aracaju/SE, CEP: 49097-670
Telefone: (79) 3225-3800
Horário de funcionamento: 07h às 13h



Mantenha sua conta em dia com DIGI IGUA!



O Digi Iguá é um canal de serviços online que simplifica sua vida, garantindo agilidade e praticidade sem sair de casa! Para acessar, realize o cadastro com seu CPF e aproveite as funcionalidades.

A sua opinião é importante para nós!

Compartilhar sua opinião é a melhor forma de nos ajudar a construir o melhor serviço de saneamento. Responda às nossas pesquisas enviadas por e-mail e SMS. Para receber, mantenha seu cadastro atualizado.

CONTE COM A GENTE

Você pode falar conosco sempre que precisar. Nossa equipe de atendimento está disponível 24h.



0800 400 4482



Sede Administrativa Iguá Sergipe:
Rua Euclides Góis, 1220,
Coroa do Meio, Aracaju
Segunda a sexta – das 08h às 17:00h



Clique aqui e veja nossas lojas e pontos de atendimento




www.igua.com.br/sergipe



@iguasergipeoficial

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA


OUTUBRO | 2025

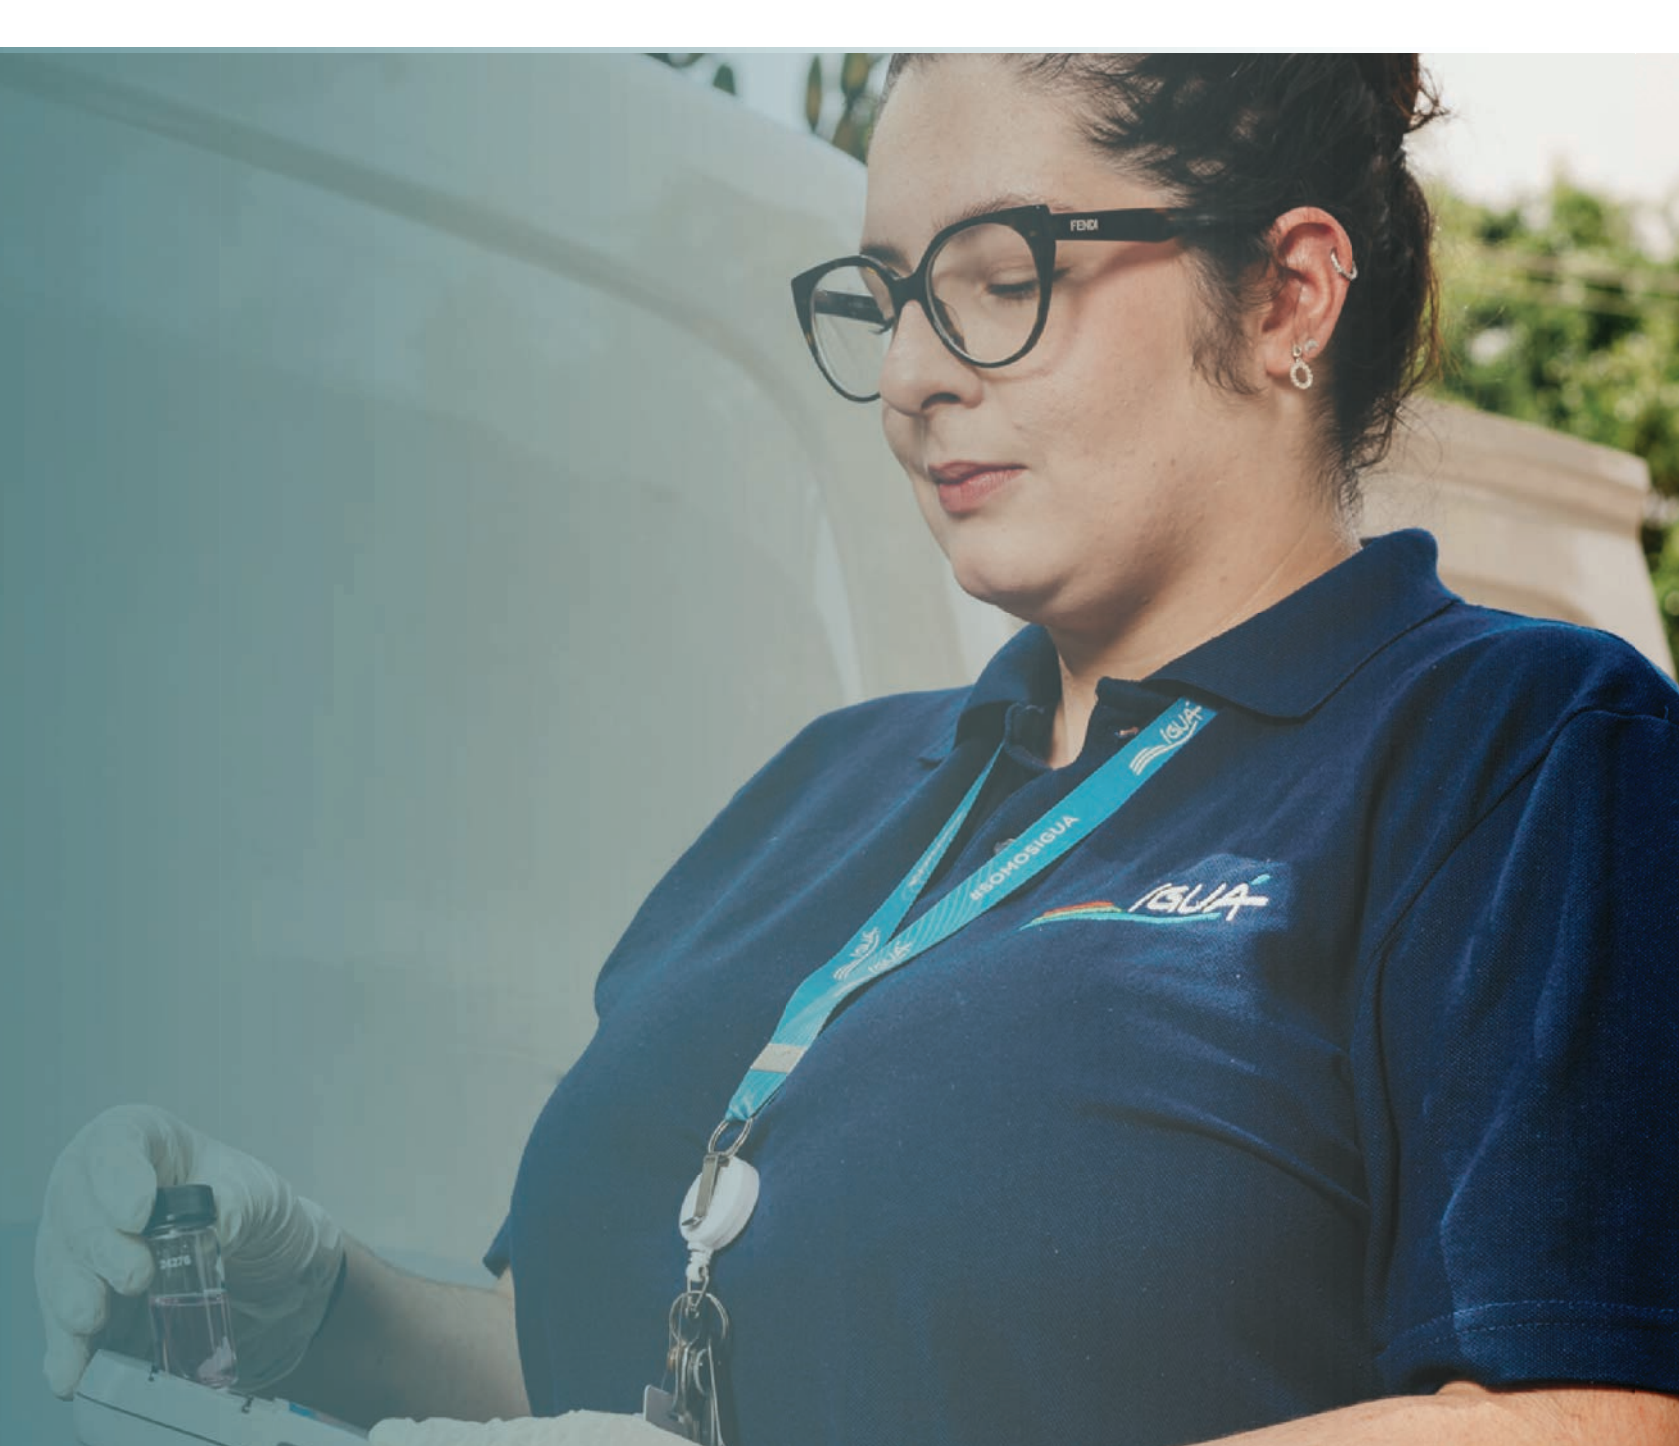

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE

A água que captamos e distribuímos passa por um processo de tratamento para chegar na sua casa limpa e livre de doenças.

Como a água é tratada?

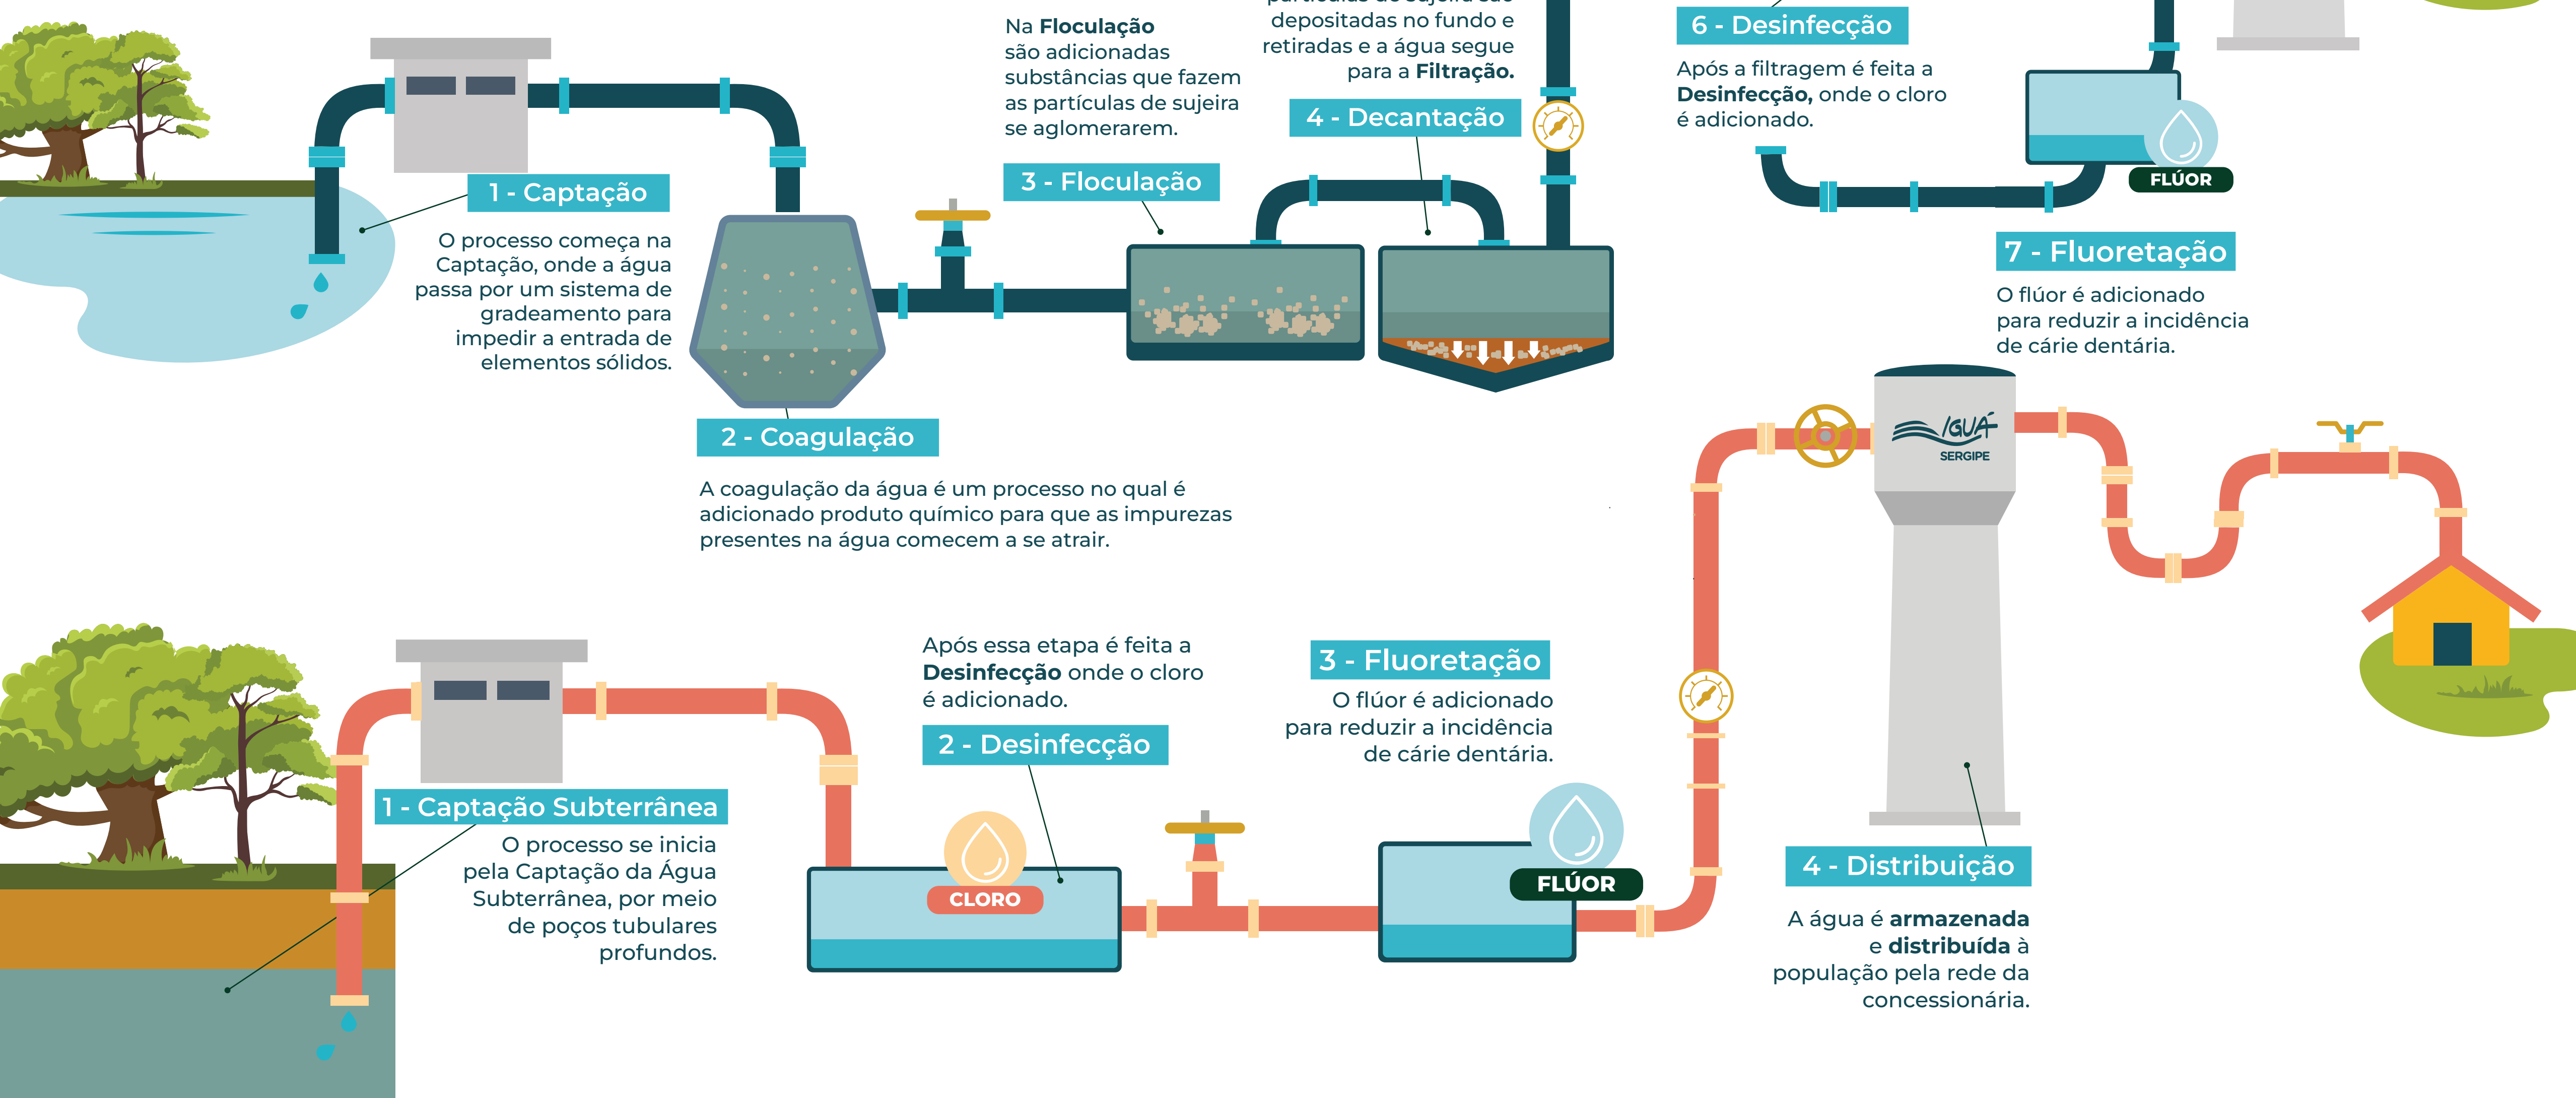

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Controlamos a qualidade da água em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalet de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento à Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Este relatório atende às seguintes legislações: **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005**, que dispõe sobre a divulgação das informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.


Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.



RECOMENDAÇÕES

Lave a caixa d'água a cada seis meses, mantendo-a sempre tampada;

Se houver filtros em sua residência, realizar a manutenção conforme recomendação do fabricante, mantenha-os sempre limpos, para evitar que contaminem a água.

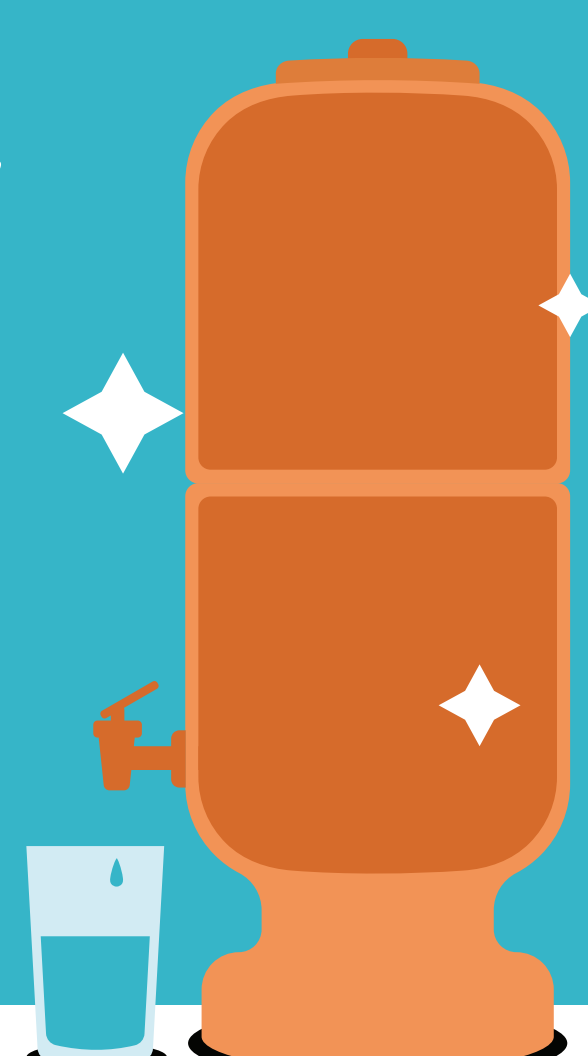

PLANO DE AMOSTRAGEM



Em atendimento ao **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005** e a **Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021**, que estabelece os procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a **Iguá Sergipe publica o relatório mensal**.



Escaneie o código ao lado e confira os dados do **Plano de Amostragem Mensal**.

ou **CLIQUE AQUI** para abrir o arquivo



PADRÕES DE POTABILIDADE

Parâmetro	VMP = Valor Máximo Permitido	Significado do Parâmetro
Cor Aparente	15 UC	Ocorre devido à presença de substâncias dissolvidas na água.
Turbidez	5 NTU	É causada devido à presença de substâncias em suspensão e indica o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	Mínimo 0,2 mg/L Máximo 5,0 mg/L	Consiste no resíduo de cloro deixado na rede de distribuição, após o processo de desinfecção da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL	Indica presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.
Escherichia Coli	Ausência em 100 mL	Indica a possibilidade de presença de bactérias causadoras de doenças na água.
Outros	Conforme Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021	Inúmeros outros parâmetros são analisados com frequência menor, conforme determina a legislação (Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 Anexo XX, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS 2472/2021).

RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Prestamos serviços de saneamento básico que beneficiam aproximadamente 6 milhões de pessoas, por meio de sete concessões e três parcerias público-privadas.

No estado de Sergipe, a Iguá Sergipe atua em 73 municípios, sendo responsável pela operação e pelo monitoramento mensal de mais de 90 sistemas de distribuição de água, assegurando qualidade, segurança e regularidade no abastecimento à população.

Além do fornecimento de água, a Iguá Sergipe realiza a coleta e o tratamento do esgoto

sanitário em todos os 73 municípios atendidos, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde pública, da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente.

A empresa também opera quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs) nos municípios de Estância e São Cristóvão, sendo responsável por todo o processo de abastecimento — desde a captação da água bruta até o tratamento, distribuição e entrega da água à população.

Nos demais municípios, as atividades de captação de água e operação das ETAs continuam sendo realizadas pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (DESO), em integração com o trabalho de monitoramento e gestão realizado pela Iguá Sergipe.

O representante legal da operação é o **Diretor Eric Wormann Maffazzoli** e a responsável pelo cumprimento das análises realizadas é a **Coordenadora de Controle de Qualidade Mayana Melo Barreto** (CRQ VIII nº 083000389)

Todos os sistemas são constantemente monitorados para garantir a qualidade que chega até a sua casa. Com comprometimento, trabalhamos para levar saúde e bem-estar para você e sua família.

NOSSOS MANANCIAIS

A Bacia do Rio São Francisco é a fonte de água do Estado do Sergipe.

Monitoramos as águas dos mananciais periodicamente, atendendo o Anexo XX da Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 (parâmetros de qualidade).

São utilizados como referência para o monitoramento e análises da qualidade da água bruta dos mananciais as Resoluções

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (para águas superficiais) e CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008 (águas subterrâneas).

Vigilância Sanitária em Sergipe:
Endereço: Av. Augusto Franco, 3150 – Ponto Novo – Aracaju/SE, CEP: 49097-670
Telefone: (79) 3225-3800
Horário de funcionamento: 07h às 13h



Mantenha sua conta em dia com DIGI IGUA!



O Digi Iguá é um canal de serviços online que simplifica sua vida, garantindo agilidade e praticidade sem sair de casa! Para acessar, realize o cadastro com seu CPF e aproveite as funcionalidades.

A sua opinião é importante para nós!

Compartilhar sua opinião é a melhor forma de nos ajudar a construir o melhor serviço de saneamento. Responda às nossas pesquisas enviadas por e-mail e SMS. Para receber, mantenha seu cadastro atualizado.

CONTE COM A GENTE

Você pode falar conosco sempre que precisar. Nossa equipe de atendimento está disponível 24h.



0800 400 4482



Sede Administrativa Iguá Sergipe:
Rua Euclides Góis, 1220,
Coroa do Meio, Aracaju
Segunda a sexta – das 08h às 17:00h



Clique aqui e veja nossas lojas e pontos de atendimento




www.igua.com.br/sergipe



@iguasergipeoficial

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA


NOVEMBRO | 2025

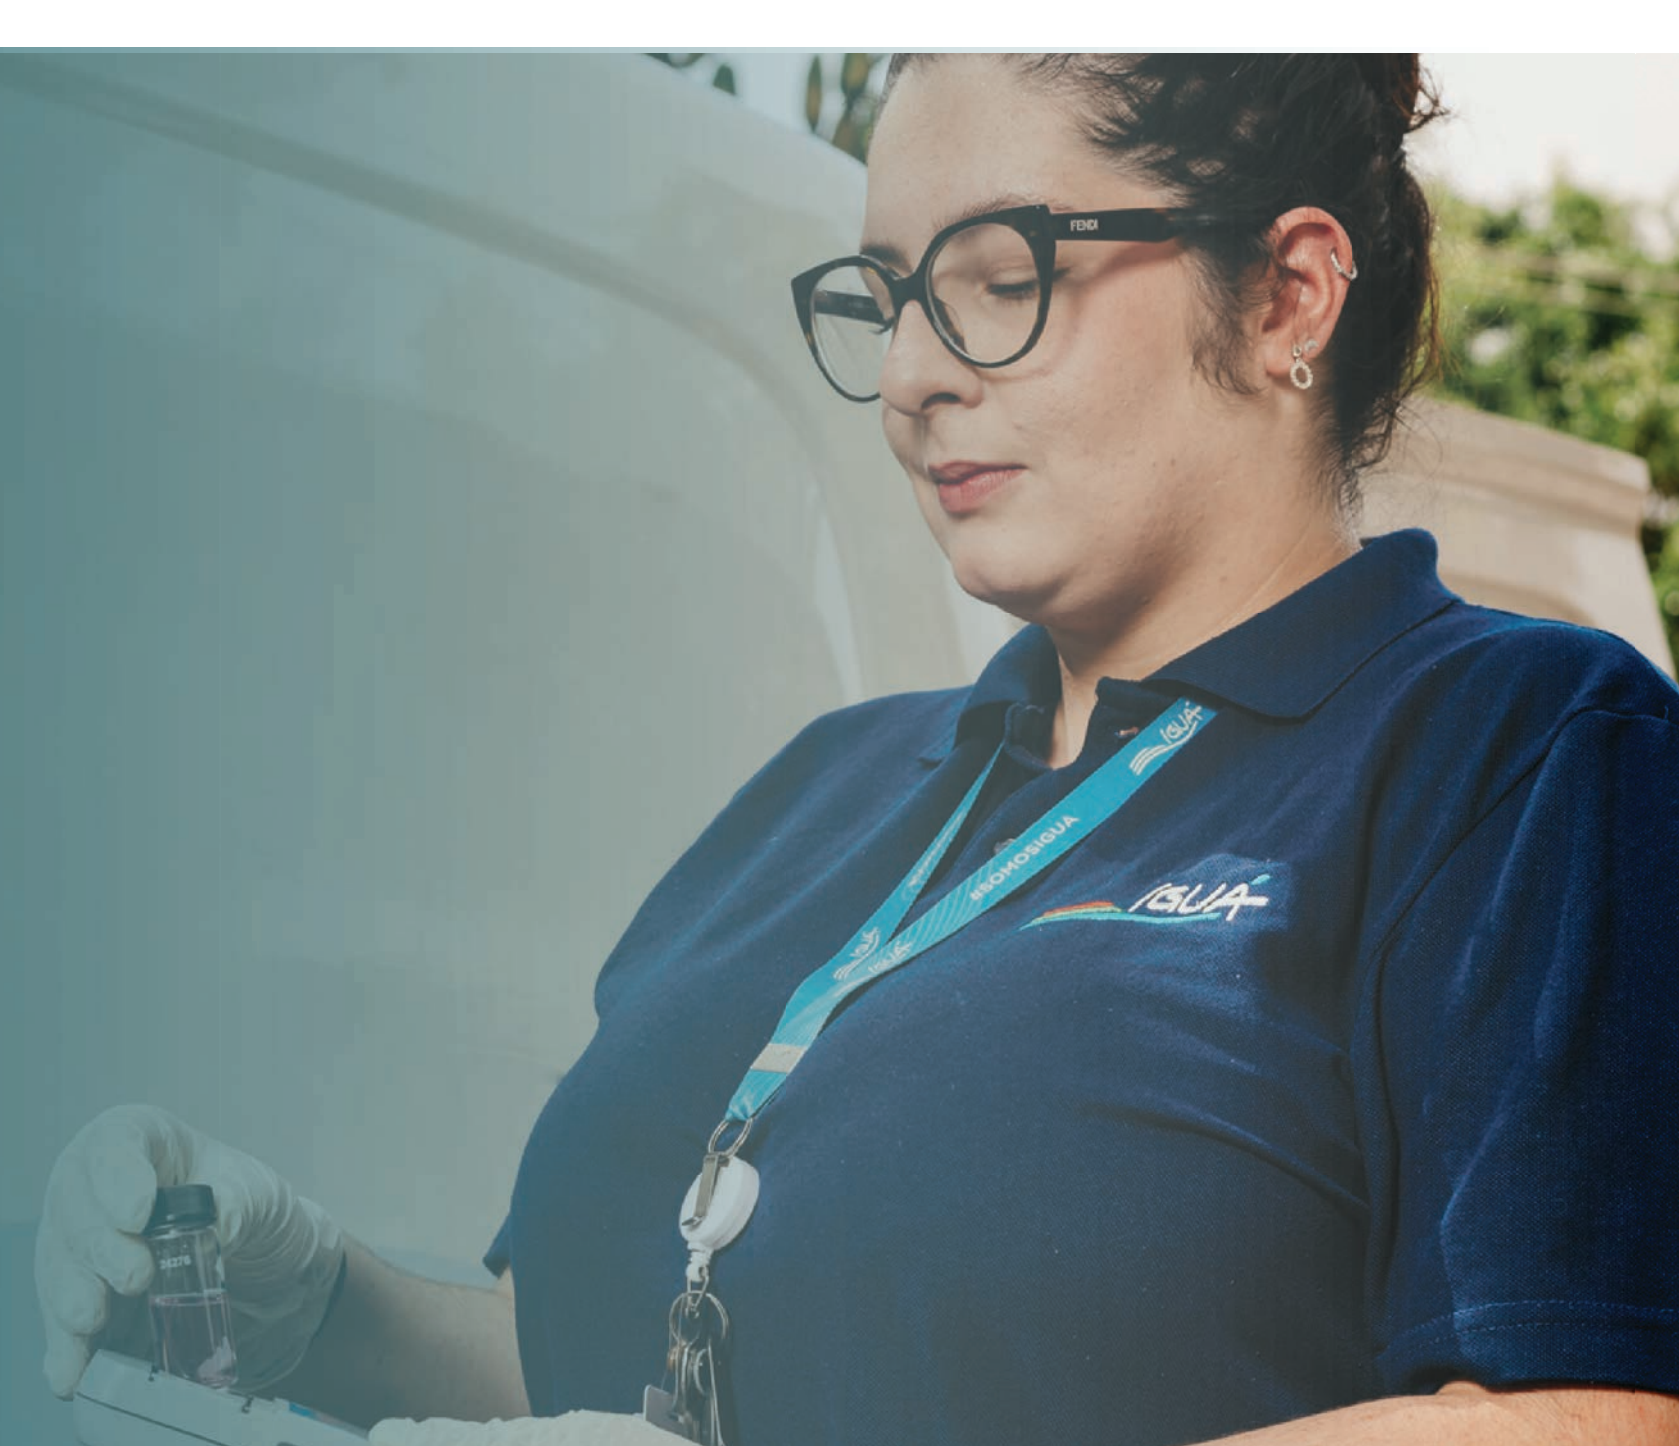

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE

A água que captamos e distribuimos passa por um processo de tratamento para chegar na sua casa limpa e livre de doenças.

Como a água é tratada?

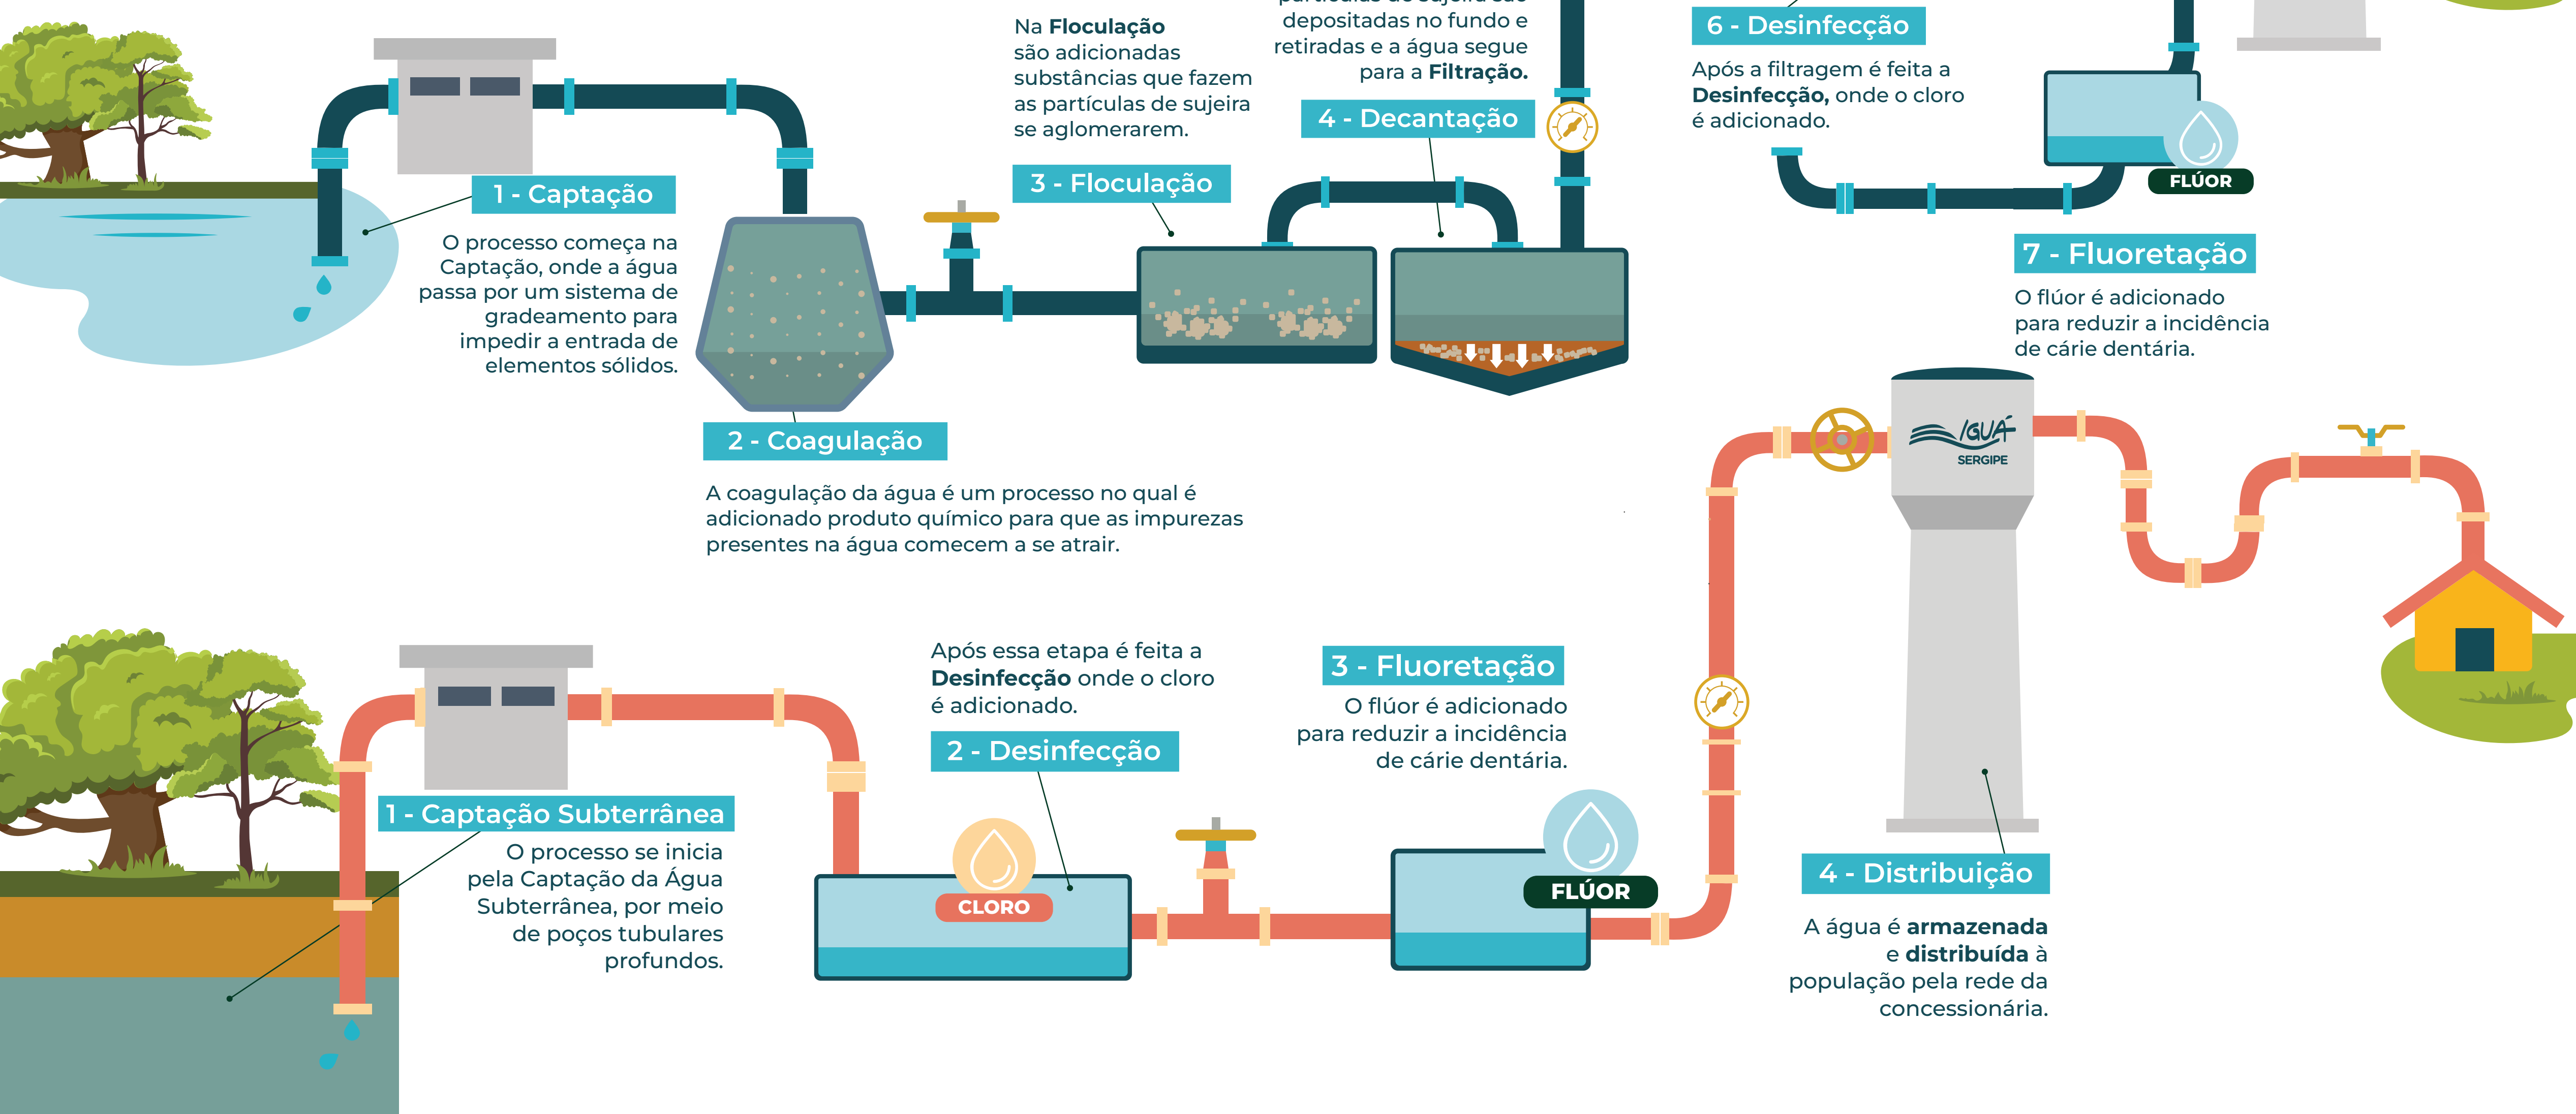

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Controlamos a qualidade da água em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalet de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento à Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Este relatório atende às seguintes legislações: **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005**, que dispõe sobre a divulgação das informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.



RECOMENDAÇÕES

Lave a caixa d'água a cada seis meses, mantendo-a sempre tampada;

Se houver filtros em sua residência, realizar a manutenção conforme recomendação do fabricante, mantenha-os sempre limpos, para evitar que contaminem a água.



PLANO DE AMOSTRAGEM



Em atendimento ao **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005** e a **Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021**, que estabelece os procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a **Iguá Sergipe publica o relatório mensal**.



Escaneie o código ao lado e confira os dados do **Plano de Amostragem Mensal**.

ou **CLIQUE AQUI** para abrir o arquivo



PADRÕES DE POTABILIDADE

Parâmetro	VMP = Valor Máximo Permitido	Significado do Parâmetro
Cor Aparente	15 UC	Ocorre devido à presença de substâncias dissolvidas na água.
Turbidez	5 NTU	É causada devido à presença de substâncias em suspensão e indica o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	Mínimo 0,2 mg/L Máximo 5,0 mg/L	Consiste no resíduo de cloro deixado na rede de distribuição, após o processo de desinfecção da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL	Indica presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.
Escherichia Coli	Ausência em 100 mL	Indica a possibilidade de presença de bactérias causadoras de doenças na água.
Outros	Conforme Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021	Inúmeros outros parâmetros são analisados com frequência menor, conforme determina a legislação (Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 Anexo XX, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS 2472/2021).

RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Prestamos serviços de saneamento básico que beneficiam aproximadamente 6 milhões de pessoas, por meio de sete concessões e três parcerias público-privadas.

No estado de Sergipe, a Iguá Sergipe atua em 73 municípios, sendo responsável pela operação e pelo monitoramento mensal de mais de 90 sistemas de distribuição de água, assegurando qualidade, segurança e regularidade no abastecimento à população.

Além do fornecimento de água, a Iguá Sergipe realiza a coleta e o tratamento do esgoto

sanitário em todos os 73 municípios atendidos, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde pública, da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente.

A empresa também opera quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs) nos municípios de Estância e São Cristóvão, sendo responsável por todo o processo de abastecimento — desde a captação da água bruta até o tratamento, distribuição e entrega da água à população.

Nos demais municípios, as atividades de captação de água e operação das ETAs continuam sendo realizadas pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (DESO), em integração com o trabalho de monitoramento e gestão realizado pela Iguá Sergipe.

O representante legal da operação é o **Diretor Eric Wormann Maffazzoli** e a responsável pelo cumprimento das análises realizadas é a **Coordenadora de Controle de Qualidade Mayana Melo Barreto** (CRQ VIII nº 083000389)

Todos os sistemas são constantemente monitorados para garantir a qualidade que chega até a sua casa. Com comprometimento, trabalhamos para levar saúde e bem-estar para você e sua família.

NOSSOS MANANCIAIS

A Bacia do Rio São Francisco é a fonte de água do Estado do Sergipe.

Monitoramos as águas dos mananciais periodicamente, atendendo o Anexo XX da Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 (parâmetros de qualidade).

São utilizados como referência para o monitoramento e análises da qualidade da água bruta dos mananciais as Resoluções

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (para águas superficiais) e CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008 (águas subterrâneas).

Vigilância Sanitária em Sergipe:
Endereço: Av. Augusto Franco, 3150 – Ponto Novo – Aracaju/SE, CEP: 49097-670
Telefone: (79) 3225-3800
Horário de funcionamento: 07h às 13h



Mantenha sua conta em dia com DIGI IGUA!



O Digi Iguá é um canal de serviços online que simplifica sua vida, garantindo agilidade e praticidade sem sair de casa! Para acessar, realize o cadastro com seu CPF e aproveite as funcionalidades.

A sua opinião é importante para nós!

Compartilhar sua opinião é a melhor forma de nos ajudar a construir o melhor serviço de saneamento. Responda às nossas pesquisas enviadas por e-mail e SMS. Para receber, mantenha seu cadastro atualizado.

CONTE COM A GENTE

Você pode falar conosco sempre que precisar. Nossa equipe de atendimento está disponível 24h.



0800 400 4482



Sede Administrativa Iguá Sergipe:
Rua Euclides Góis, 1220,
Coroa do Meio, Aracaju
Segunda a sexta – das 08h às 17:00h



Clique aqui e veja nossas lojas e pontos de atendimento




www.igua.com.br/sergipe



@iguasergipeoficial

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA


DEZEMBRO | 2025

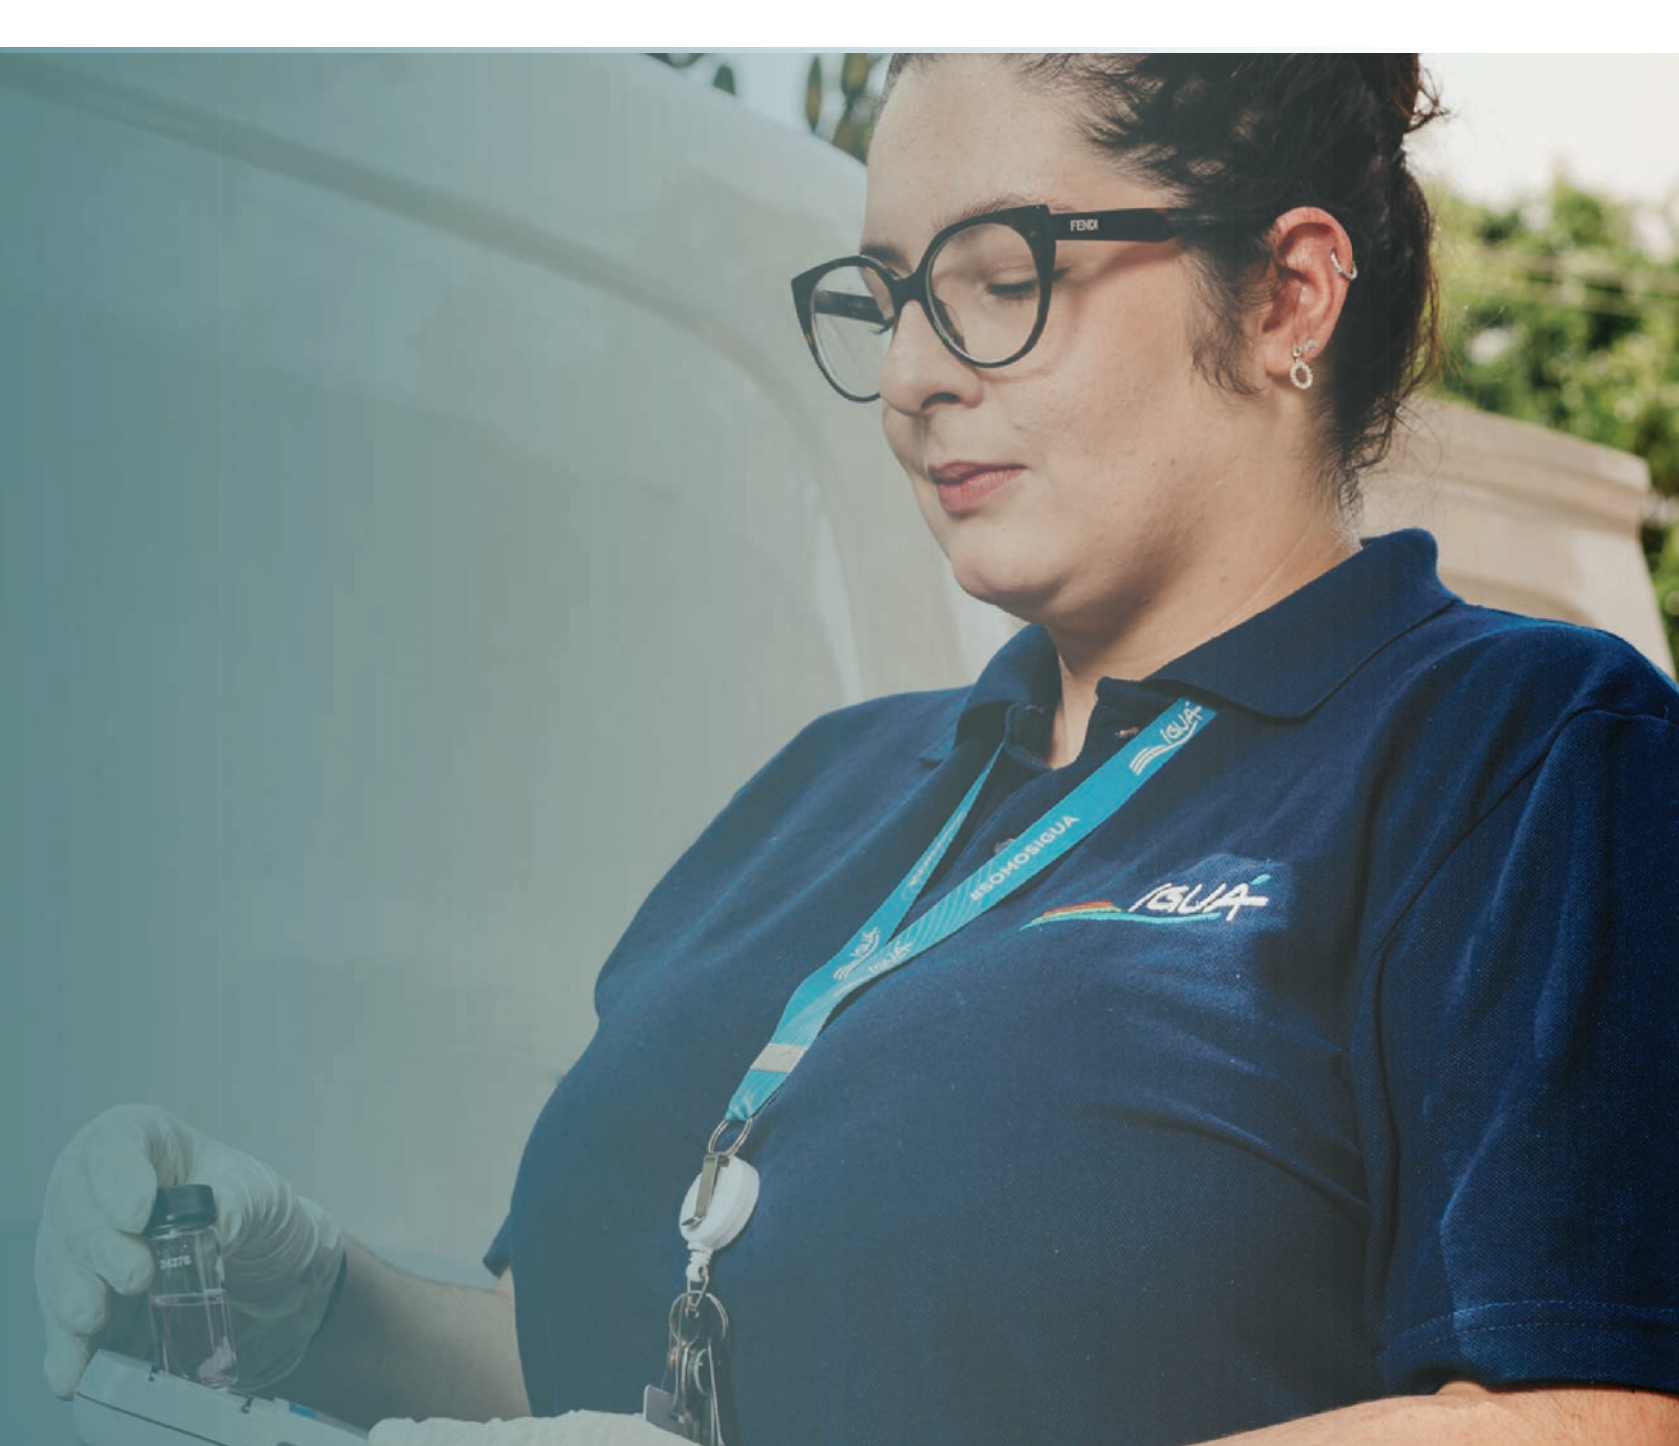

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE

A água que captamos e distribuimos passa por um processo de tratamento para chegar na sua casa limpa e livre de doenças.

Como a água é tratada?

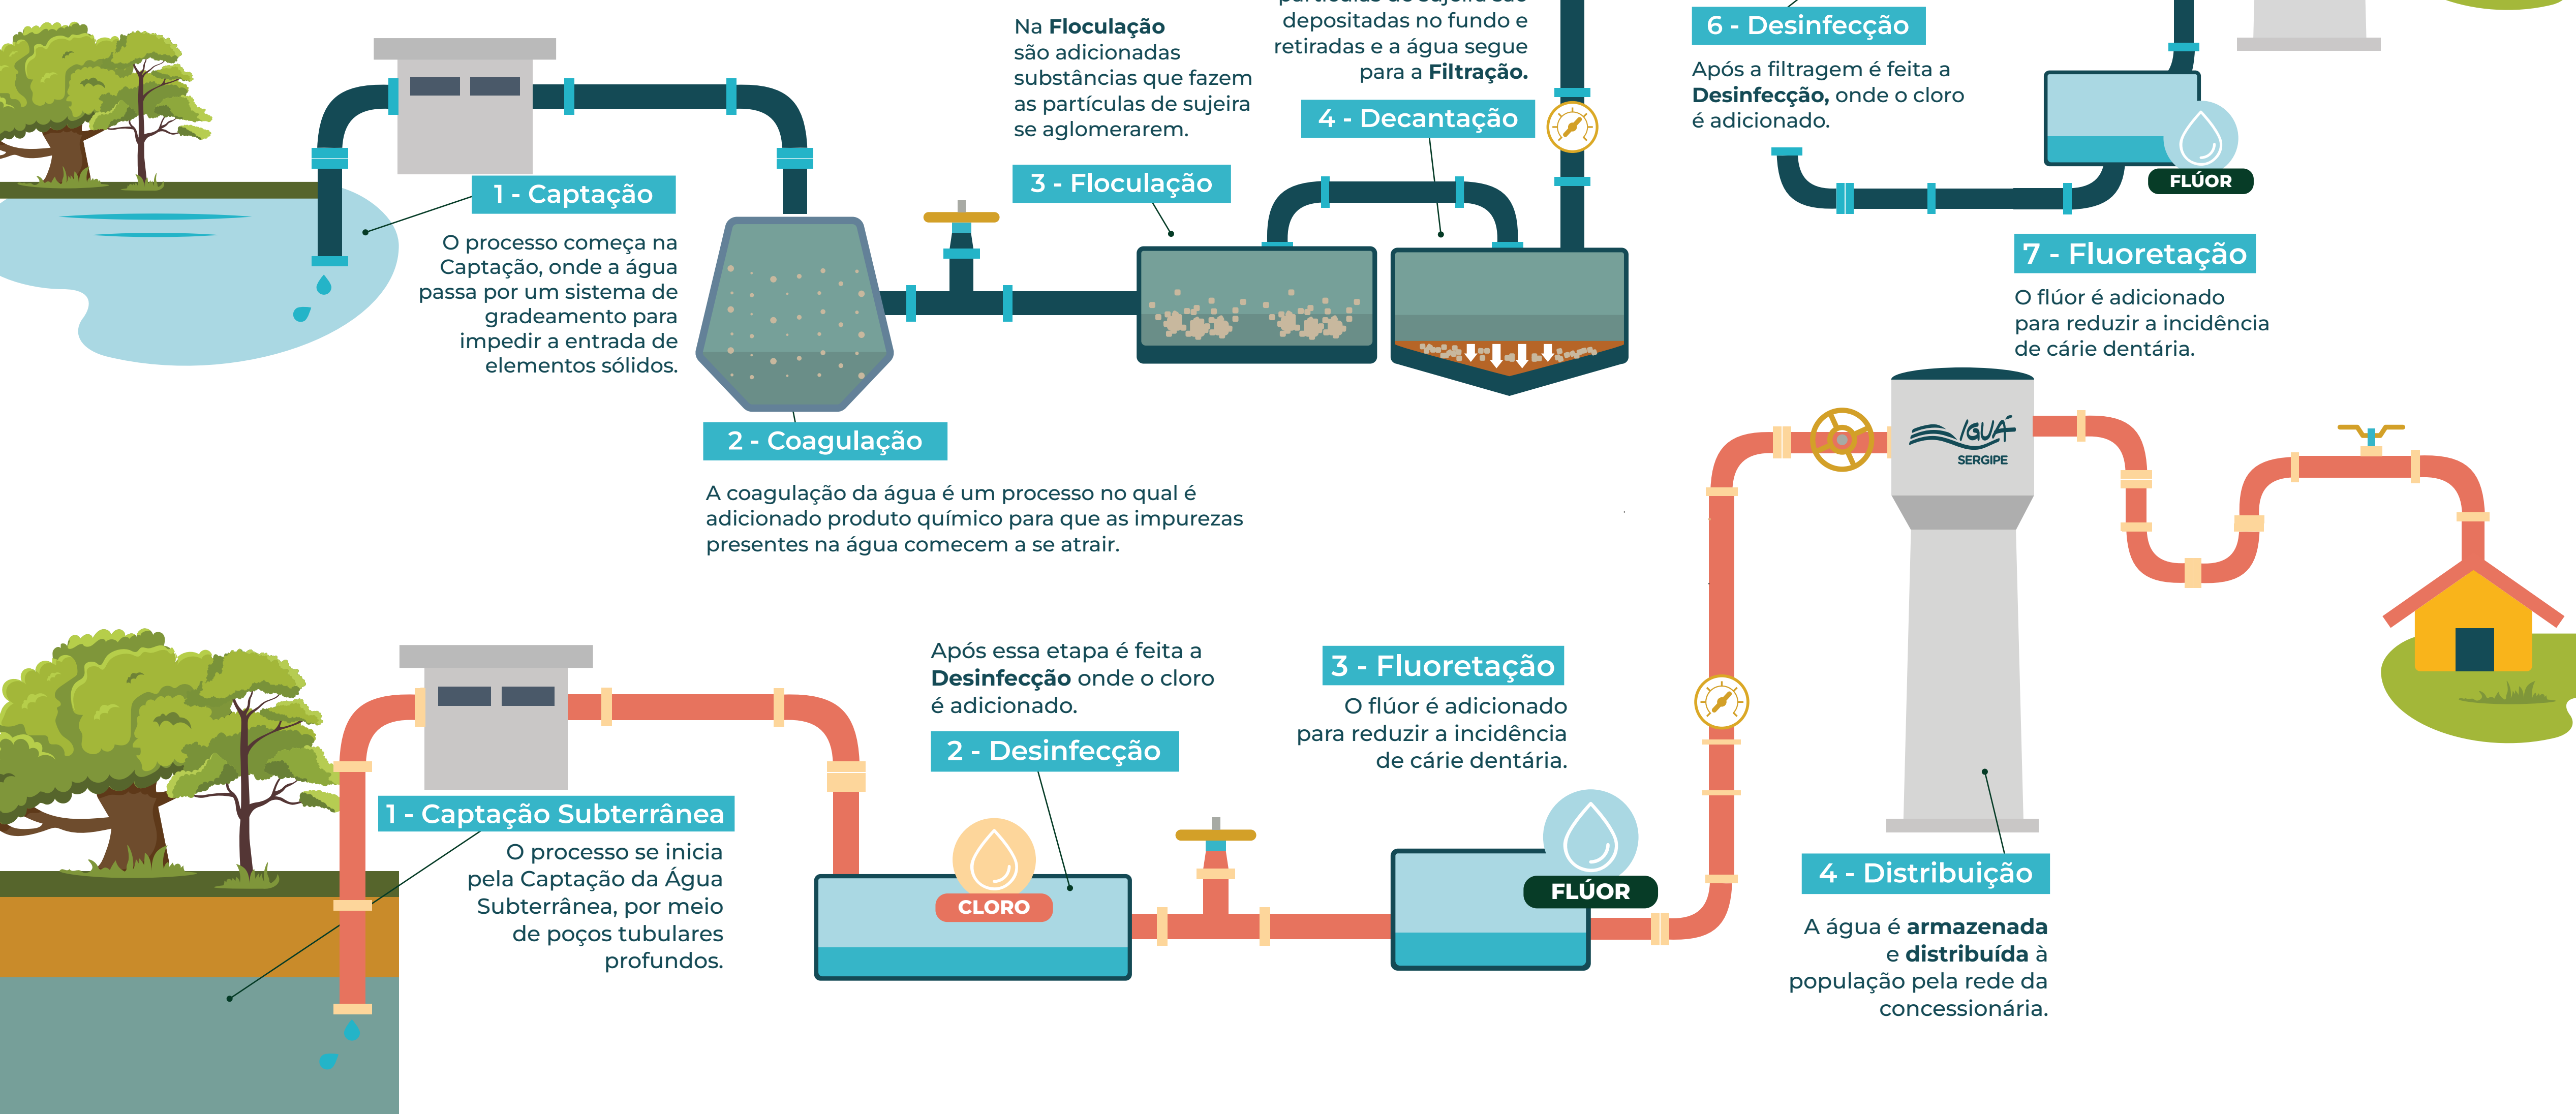

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Controlamos a qualidade da água em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalet de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento à Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Este relatório atende às seguintes legislações: **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005**, que dispõe sobre a divulgação das informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.


Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.



RECOMENDAÇÕES

Lave a caixa d'água a cada seis meses, mantendo-a sempre tampada;

Se houver filtros em sua residência, realizar a manutenção conforme recomendação do fabricante, mantenha-os sempre limpos, para evitar que contaminem a água.

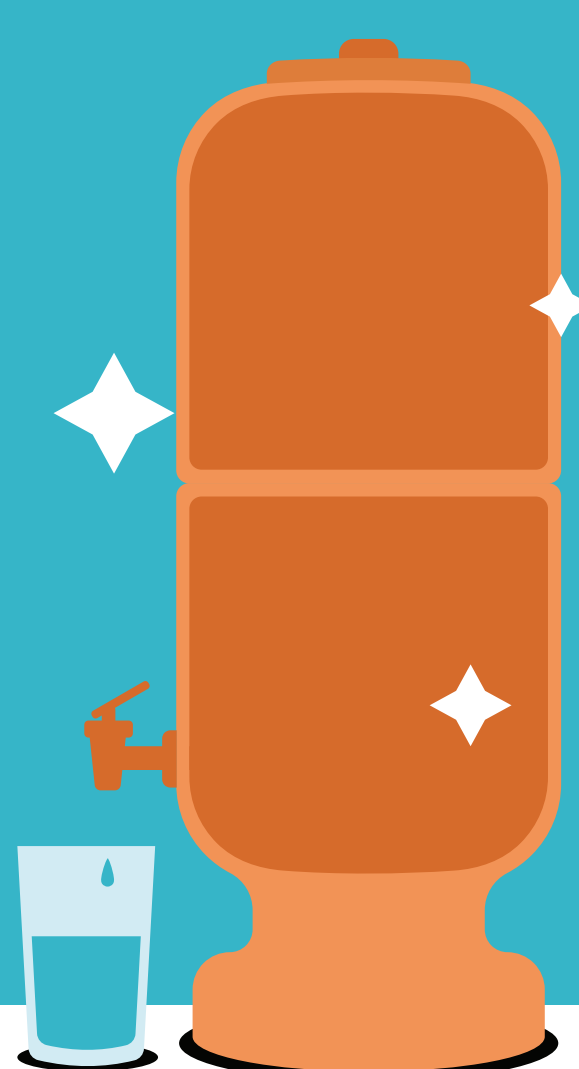

PLANO DE AMOSTRAGEM



Em atendimento ao **Decreto presidencial nº 5.440, de 04 de maio de 2005** e a **Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021**, que estabelece os procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a **Iguá Sergipe publica o relatório mensal**.



Escaneie o código ao lado e confira os dados do **Plano de Amostragem Mensal**.

ou **CLIQUE AQUI** para abrir o arquivo



PADRÕES DE POTABILIDADE

Parâmetro	VMP = Valor Máximo Permitido	Significado do Parâmetro
Cor Aparente	15 UC	Ocorre devido à presença de substâncias dissolvidas na água.
Turbidez	5 NTU	É causada devido à presença de substâncias em suspensão e indica o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	Mínimo 0,2 mg/L Máximo 5,0 mg/L	Consiste no resíduo de cloro deixado na rede de distribuição, após o processo de desinfecção da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL	Indica presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.
Escherichia Coli	Ausência em 100 mL	Indica a possibilidade de presença de bactérias causadoras de doenças na água.
Outros	Conforme Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021	Inúmeros outros parâmetros são analisados com frequência menor, conforme determina a legislação (Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 Anexo XX, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS 2472/2021).

RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Prestamos serviços de saneamento básico que beneficiam aproximadamente 6 milhões de pessoas, por meio de sete concessões e três parcerias público-privadas.

No estado de Sergipe, a Iguá Sergipe atua em 73 municípios, sendo responsável pela operação e pelo monitoramento mensal de mais de 90 sistemas de distribuição de água, assegurando qualidade, segurança e regularidade no abastecimento à população.

Além do fornecimento de água, a Iguá Sergipe realiza a coleta e o tratamento do esgoto

sanitário em todos os 73 municípios atendidos, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde pública, da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente.

A empresa também opera quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs) nos municípios de Estância e São Cristóvão, sendo responsável por todo o processo de abastecimento — desde a captação da água bruta até o tratamento, distribuição e entrega da água à população.

Nos demais municípios, as atividades de captação de água e operação das ETAs continuam sendo realizadas pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (DESO), em integração com o trabalho de monitoramento e gestão realizado pela Iguá Sergipe.

O representante legal da operação é o **Diretor Eric Wormann Maffazzoli** e a responsável pelo cumprimento das análises realizadas é a **Coordenadora de Controle de Qualidade Mayana Melo Barreto** (CRQ VIII nº 083000389)

Todos os sistemas são constantemente monitorados para garantir a qualidade que chega até a sua casa. Com comprometimento, trabalhamos para levar saúde e bem-estar para você e sua família.

NOSSOS MANANCIAIS

A Bacia do Rio São Francisco é a fonte de água do Estado do Sergipe.

Monitoramos as águas dos mananciais periodicamente, atendendo o Anexo XX da Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 (parâmetros de qualidade).

São utilizados como referência para o monitoramento e análises da qualidade da água bruta dos mananciais as Resoluções

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (para águas superficiais) e CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008 (águas subterrâneas).

Vigilância Sanitária em Sergipe:
Endereço: Av. Augusto Franco, 3150 – Ponto Novo – Aracaju/SE, CEP: 49097-670
Telefone: (79) 3225-3800
Horário de funcionamento: 07h às 13h



Mantenha sua conta em dia com DIGI IGUA!



O Digi Iguá é um canal de serviços online que simplifica sua vida, garantindo agilidade e praticidade sem sair de casa! Para acessar, realize o cadastro com seu CPF e aproveite as funcionalidades.

A sua opinião é importante para nós!

Compartilhar sua opinião é a melhor forma de nos ajudar a construir o melhor serviço de saneamento. Responda às nossas pesquisas enviadas por e-mail e SMS. Para receber, mantenha seu cadastro atualizado.

CONTE COM A GENTE

Você pode falar conosco sempre que precisar. Nossa equipe de atendimento está disponível 24h.



0800 400 4482



Sede Administrativa Iguá Sergipe:
Rua Euclides Góis, 1220,
Coroa do Meio, Aracaju
Segunda a sexta – das 08h às 17:00h



Clique aqui e veja nossas lojas e pontos de atendimento



www.igua.com.br/sergipe



@iguasergipeoficial